









-25000

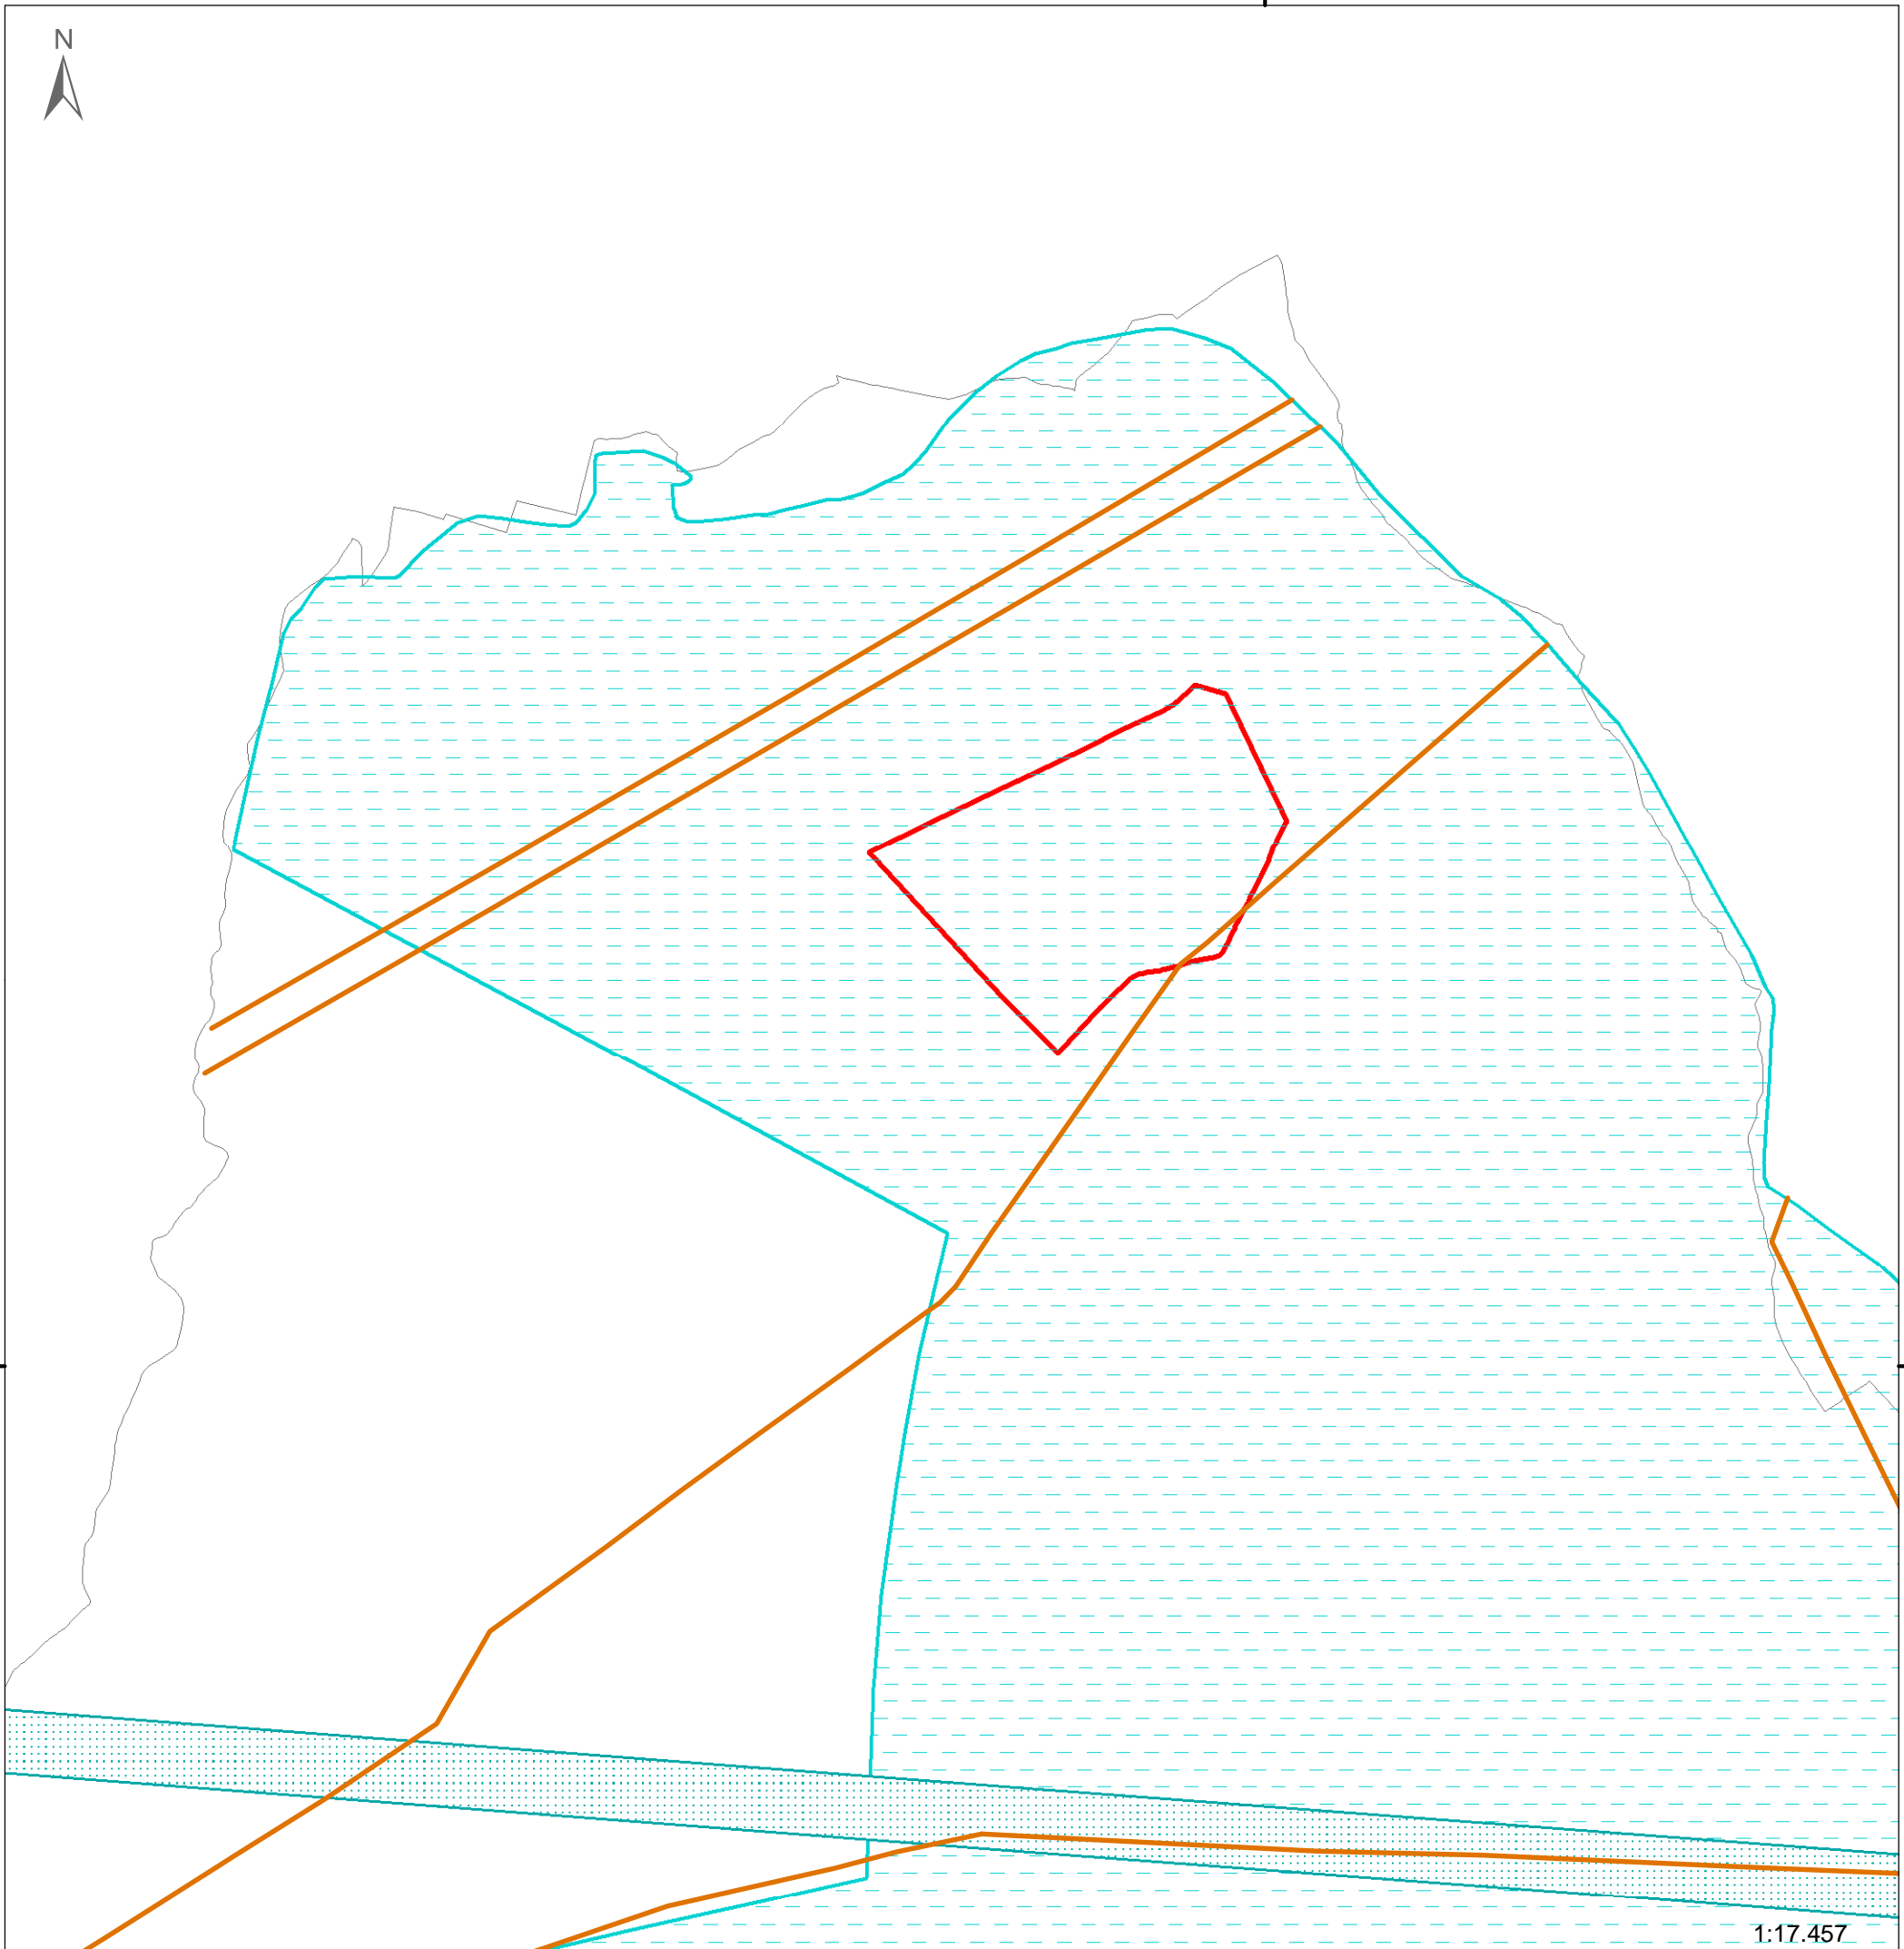

-20000



-  Linhas de Alta Tensão (60KV)
-  Linhas de Muita alta Tensão (150KV)
-  Feixe Hertziano
-  Servidões Aeronauticas do Aeródromo de Tancos
-  limitePlano
-  Limite do Concelho

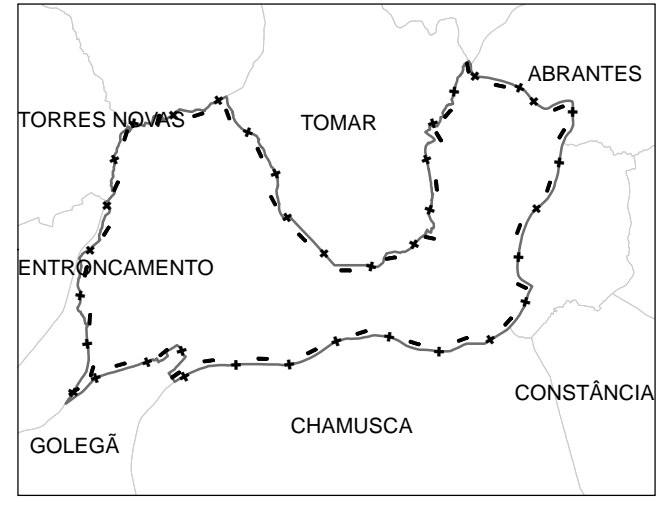

Sistema de Cordenadas e de Referência
 Hayford - Gauss moderno (SHG73)
 Datum geodésico Hayford- Melriça(Dt73)
 Projecção de Gauss-Krueger

Fonte: IGP
 CMVNB

CÂMARA MUNICIPAL DE
 VILA NOVA DA BARQUINHA
 DIVISÃO DE URBANISMO



DESIGNAÇÃO
Planta de Condicionantes

Data
 OUTUBRO
 2011

1:17.457

-25000